

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие
«СТРОЙТЕХНОРМ», Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел. + 375 17 317-64-65, факс. + 375 17 363-61-21, e-mail: mail@stn.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС

01.6021.26

Дата регистрации • 23 • июня 2026 г.

Действительно до • 23 • июня 2027 г.

Продлено до • • г.

Продлено до • • г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Герметик акриловый с торговым наименованием «Master Teks FIRESTOP».

2. Назначение

Для герметизации швов и стыков между элементами строительных конструкций и изделий внутри зданий и сооружений.

3. Изготовитель

«SHANDONG SINOLINKING INDUSTRY CO., LTD»,
Китайская Народная Республика, Yishan Road, Dongcheng District, Linqu
Country, Weifang city, Shandong Province.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Мирони-Групп», Республика
Беларусь, 220055, город Минск, проезд Масюковщина, дом 4,
помещение 515.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний центра испытаний строительной продукции
Научно-проектно-производственного республиканского унитарного
предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 10.06.2026 № 13(4)-154/26.

6. Техническое свидетельство действует на

партию в объеме 10 000 шт., договор поставки от 03.04.2026 № ТД-2026/8.

7. Особые отметки


Пример маркировки: герметик акриловый Master Teks FIRESTOP
(огнеупорный), белый, объем наполнения - 300 мл, изготовитель:
«SHANDONG SINOLINKING INDUSTRY CO., LTD»,
Китайская Народная Республика, адрес: Yishan Road, Dongcheng Districtm Linqu
Country, Weifan city, Shandong Province, China, импортер, срок годности (24 месяца)
и условия хранения, область применения, свойства, инструкцию по применению,
состав, время высыхания, температуру применения, меры предосторожности, дату
изготовления (15/11/2024), штрих код.

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и
изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

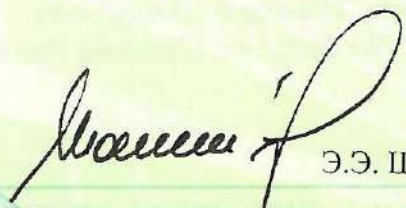
Э.Э. Шатилов
23 июня 2026 г.



М.П.

№ 0027460

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.6021.26

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА

герметика акрилового с торговым наименованием «Master Teks FIRESTOP» производства «SHANDONG HANRUI BUILDING MATERIALS CO., LTD», Китайская Народная Республика, предназначенного для герметизации швов и стыков между элементами строительных конструкций и изделий внутри зданий и сооружений.

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Физические свойства неотвержденного герметика			
1.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 25945	1,44
2.	Время образования поверхности пленки, мин	ГОСТ Р 59523	60
3.	Скорость отверждения, мм/сут	ГОСТ Р 59523	1,13
4.	Соппротивление текучести, мм	ГОСТ Р 59523	0
Физико-механические свойства отвержденного герметика после 7 суток твердения в нормально-влажностных условиях			
5.	Твердость по Шору А, усл. ед.	ГОСТ 263	32,7
6.	Условная прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 21751	0,38
7.	Относительная удлинение при разрыве, %		349,89
8.	Относительная остаточная деформация после разрыва, %		64,3
9.	Водонепроницаемость при давлении воды 0,001 МПа в течение 24 ч	ГОСТ 2678	На поверхности образцов отсутствует вода
10.	Водостойкость в течение 24 ч	ГОСТ 26589	Пузыри, вздутия и отслоения отсутствуют
11.	Стойкость к циклическим деформациям, циклы (100 циклов, амплитуда ± 12 % от размера шва), циклы	ГОСТ 25945	После 100 циклов отсутствует отрыв герметика от подложки и наплыв герметика на подложку

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
12.	Прочность сцепления с основанием после отверждения при температурах 5 °С/20 °С, МПа: - бетон; - ПВХ; - оцинкованная сталь; - кирпич; - древесина Характер разрушения: - гипсокартон; Характер разрушения:	ГОСТ 14760	0,59/0,92 0,19/0,24 0,38/0,49 0,62/0,70 0,97/0,96 Адгезионный отрыв от основания 0,29/0,29 Разрушения гипсокартона

Руководитель уполномоченного органа

 Э.Э. Шатило

№ 0068706

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.6021.26

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на герметик акриловый с торговым наименованием «Master Teks FIRESTOP» (далее – герметик акриловый) производства «SHANDONG HANRUI BUILDING MATERIALS CO., LTD», Китайская Народная Республика, предназначенный для герметизации швов и стыков между элементами строительных конструкций и изделий внутри зданий и сооружений.

2. Применение герметика акрилового при устройстве деформационных швов; узлов примыкания строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости; пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникациями и стальными строительными конструкциями допускается после проведения комплексной технической оценки всей системы.

3. Герметик акриловый - однокомпонентный материал в виде однородной без посторонних включений вязко-текучей массы белого цвета на водной основе.

4. Информация о совместимости герметика акрилового с различными поверхностями представлена в каталогах, технических листах и рекомендациях предприятия-изготовителя.

5. Работы по герметизации следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С и не выше 40 °С, в условиях относительной влажности менее 85 %, исключая воздействие дождя. Картридж с герметиком акриловым перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов либо прогреть до комнатной температуры.

6. Перед применением герметика акрилового необходимо подготовить поверхности основания: очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, ухудшающих адгезию, при необходимости, применить грунтовку и уплотнить глубокие швы и стыки.

7. При выполнении работ по герметизации не допускается попадание грязи и инородных предметов в слой герметика. Не позднее 5 минут после нанесения герметика следует распределить его по всей поверхности шва и удалить излишки герметика при помощи пластмассового шпателя и воды. Для получения гладких ровных швов края швов и стыков должны быть оклеены липкой лентой, которая после нанесения герметика и его расшивки удаляется. Швы и стыки, заполненные герметиком акриловым, необходимо предохранять от механических воздействий и загрязнений до полного их отверждения.

8. Ширина шва должна быть рассчитана с учетом необходимой деформации шва и максимально допустимой деформации герметика акрилового. Максимальная ширина шва – 50 мм. Для глубоких швов рекомендуется использовать уплотнительный шнур.

9. Герметик акриловый поставляется в пластмассовых картриджах номинальным объемом наполнения 300 мл.

10. Маркировка наносится на каждый картридж с герметиком акриловым через самоклеящуюся бумажную этикетку и с помощью нанесения принтером на картридж даты производства на производственной линии. Маркировка включает: герметик акриловый Master Teks FIRESTOP (огнеупорный), цвет, объем наполнения - 300 мл, изготовитель: «SHANDONG SINOLINKING INDUSTRY CO., LTD», Китайская Народная Республика, адрес: Yishan Road, Dongcheng District, Linqu Country, Weifang city, Shandong Province, China, импортер, срок годности (24 месяца) и условия хранения, область применения, свойства, инструкцию по применению, состав, время высыхания, температуру применения, меры предосторожности, дату изготовления, штрих-код.


11. Проектирование, производство и приемку работ с применением герметика акрилового следует осуществлять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и эксплуатационных документов (паспорта качества, инструкции по применению) изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая партия герметика акрилового.

12. Герметик акриловый может транспортироваться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании должны соблюдаться условия, обеспечивающие защиту картриджей с герметиком акриловым от механических повреждений и воздействия температуры ниже 5 °С и выше 30 °С.

13. Герметик акриловый должен храниться в закрытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1,5 м от приборов, излучающих тепло, при температуре от 0 °С до 25 °С. Срок хранения – 24 месяца с даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

14. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик, импортер), за правильность их применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа

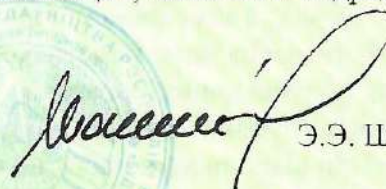

Э.Э. Шатило

№ 0068707